

GALLYAZÁSI ÉRTEŚITŐ

Tisztelt Fogyasztók!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni, hogy a villamos hálózatok gallyazására élet és vagyonvédelmi okokból van szükség, mint az EON Áramhálózati Zrt, mint a fogyasztók érdekében.

A fent nevezett tevékenységet az alábbi törvények és rendeletek alapján végezzük:

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, valamint
- A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22) NGM rendelet alapján

Kollégáim a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) alapján végezhetik el az Önök ingatlanján a munkálatokat, a törvény a következőket írja elő:

- 124. § (2) A hálózati engedélyes a vezetékjog vagy a jogerős üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

A vezetékjogot a jogerős hatósági határozat hozza létre, a földhivatali bejegyzés elmaradása a vezetékjoghoz fűződő joghatást nem érinti.



Cégünk rendelkezik az ISO 9001 az MSZ 28001 szabvány szerint működő MEBIR rendszerrel, valamint figyelemmel kísérjük az ISO 14000 rendelkezéseit is

MSZ EN ISO 9001
MSZ 28001

Tulajdonosi lemondó nyilatkozat gally elszállítás kérése esetén info@bakonvifa.com illetve bakonvifa@gmail.com illetve levélbe 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

Köszönjük szíves megértésüket


Elérhetőségeink:

Bakonyi Fakitermelő Bt., 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.
Email: info@bakonyifa.com


Az áramvezető és az ág helyzete szerint




Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

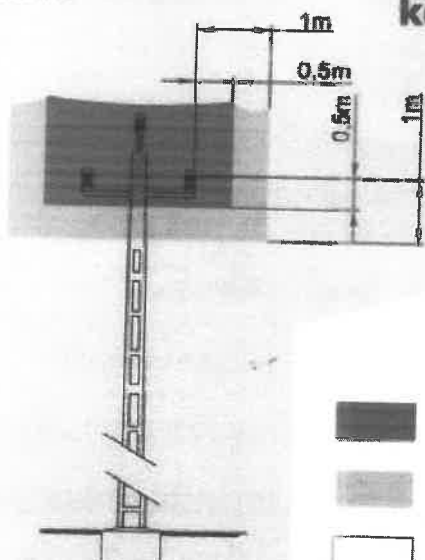Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

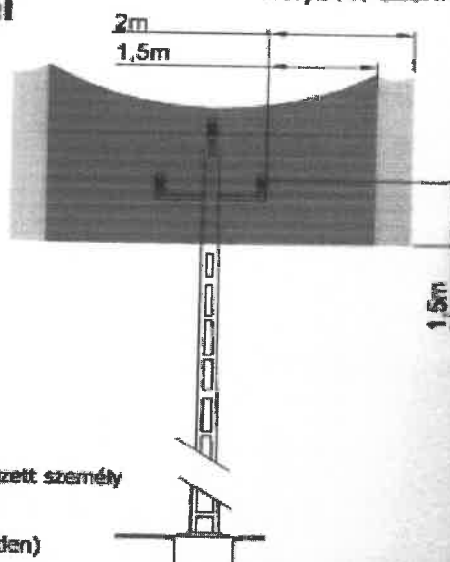

22kV




-  Feszültségmentesítés szükséges
-  IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
-  I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

Szabványozások biztonsági követelményeinek tisztántartása MKB-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.0



Az áramvezető és az ág helyzete szerint




Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

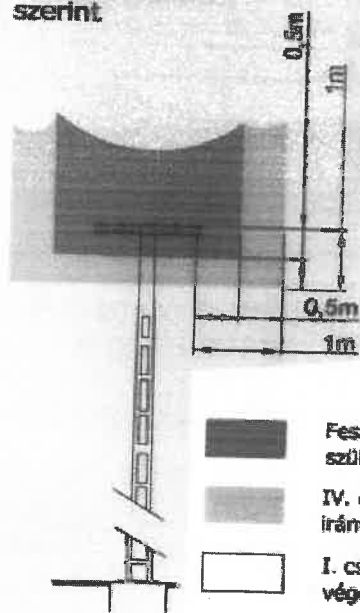Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

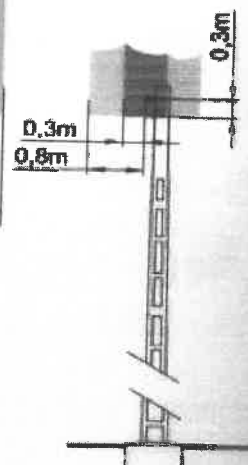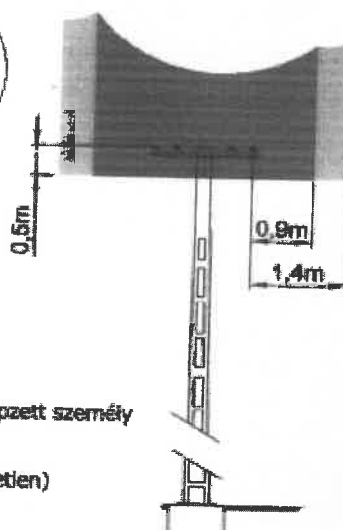

0,4kV



-  Feszültségmentesítés szükséges
-  IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
-  I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

Szabványozások biztonsági követelményeinek tisztántartása MKB-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.0

Tisztelt Lakosok!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy:

A munka tervezett időpontja:

A munkálatokkal kapcsolatban érdeklődni a +36-30-990-63-76 és a +36-70-908-6301 telefonszámon, vagy info@bakonyifa.com email címen lehet.